


INSTALACION WS2 CISTERNA ENTERRADA

CANERIA DE SUCCION:

- INDEPENDIENTE PARA CADA BOMBA Y DE IGUAL DIAMETRO QUE LA SUCCION DE LA BOMBA.
- TENDRA UNION DOBLE EN CADA LA BOMBA
- UNA SOLAS VALVULA DE PIE CON FILTRO POR BOMBA
- CUPLA EN LA CISTERNA PARA RETIRAR LA VALVULA DE RETENCION
- TENDRA PENDIENTE HACIA LA CISTERNA
- NO FORMARA BOLSAS DE AIRE
- CINCO METROS DE LARGO TOTAL MAXIMO
- UN CANO DE 1" PLASTICO PARA EL CABLE DEL AUTOMATICO DE CISTERNA HASTA EL TABLERO DE CONTROL

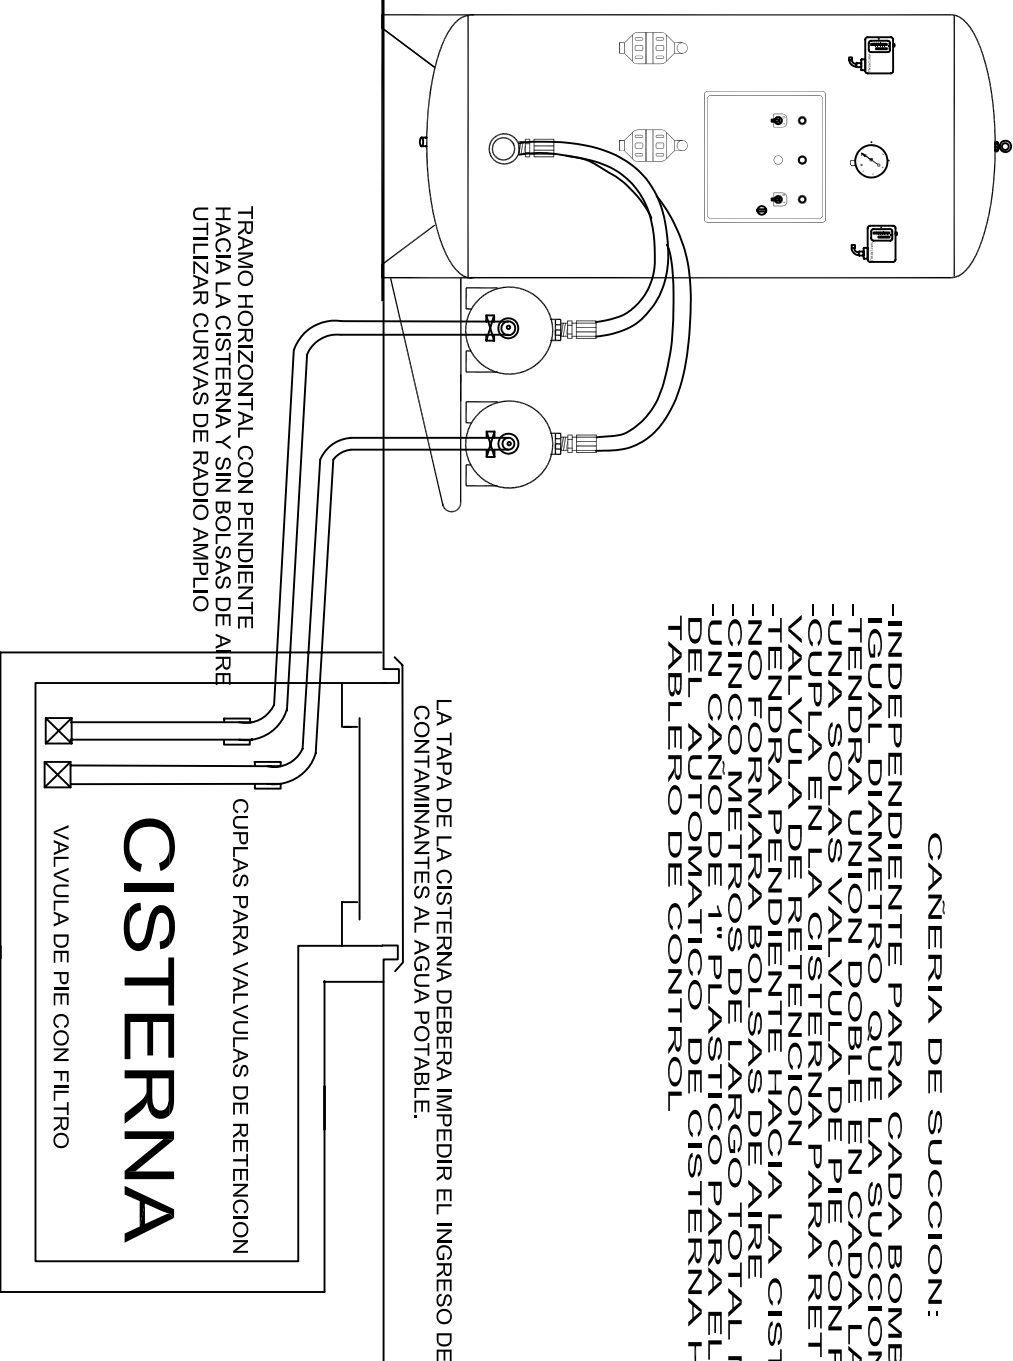

CONSULTAS TECNICAS: 4714-0555

WATERFALL.